

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ MARTONVÁSÁR VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2025.

Levegőminőség:

A levegőminőséget alapvetően a település fekvése, a klimatikus viszonyok és az emberi tevékenység együttesen határozzák meg. Napjainkban az ipari és a mezőgazdasági tevékenység, a fűtés mellett az egyre nagyobb méreteket öltő gépjármű forgalom égéstermékei a leginkább meghatározóak a levegőterhelés tekintetében.

Martonvásár és környéke a Közép-dunántúli Régió mérsékelt szennyezett levegőjű térségében fekszik. A levegőminőségi szempontokat vizsgálva elmondható, hogy országos viszonylatban a kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén nem található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum. A legjelentősebb állandó jellegű légszennyező forrás a 7-es sz. főút és az M7-es sz. autópálya, illetve az M6 - M7 jelű autópályák összekötő újaként is funkcionáló országos közút átmenő forgalma.


Pozitív fejlemény, hogy néhány éve sikerült kitiltani a 7,5 tonnánál nehezebb össztömegű tehergépjárműveket a Ráckeresztúr-Martonvásár és a Martonvásár-Tárnok közötti szakaszon, melynek eredményeképpen jelentősen csökkent a dízelüzemű kamionok városi közlekedése során okozott zaj, por és rezgés kibocsátás mennyisége.


A kerti hulladék égetésére kijelölt napokon megemelkedik a szálló por koncentrációja a levegőben, de ez nem hosszan tartó állapot és az értékek sem extrém magasan kiugróak. Ezt befolyásolja az időjárás és a légmozgás is.

A település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló [17/2016 \(X.12.\) önkormányzati rendelet](#), 3/2025. (I. 22.) önkormányzati rendelettel történő módosítása alapján **2025. március 1. napjától az avar és kerti hulladék égetés november 1. és április 30. közötti időszakban kizárólag minden hónap első és harmadik szerdai munkanapján 16.00 órától 22.00 óráig engedélyezett.**

Lakossági kezdeményezés alapján a SMARTonvásár Fórum keretén belül 2021. év elején a település egyes részein (**box01: Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium**, **box02: Brunszvik Teréz Óvoda – jelenleg nem működik**, **box04: Táncsics utca**) „hobbi” szállópor mérőket telepítettek.

A box1 és box4 mérők PM2.5 és PM10 szállópor koncentráció mérés eredményei (1 év):

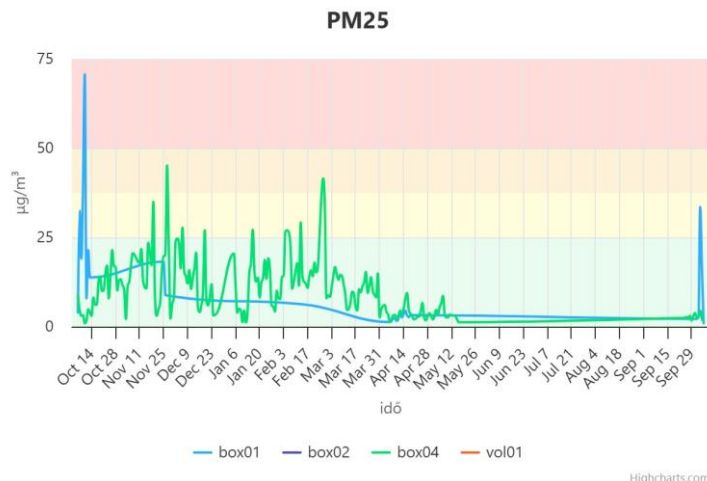

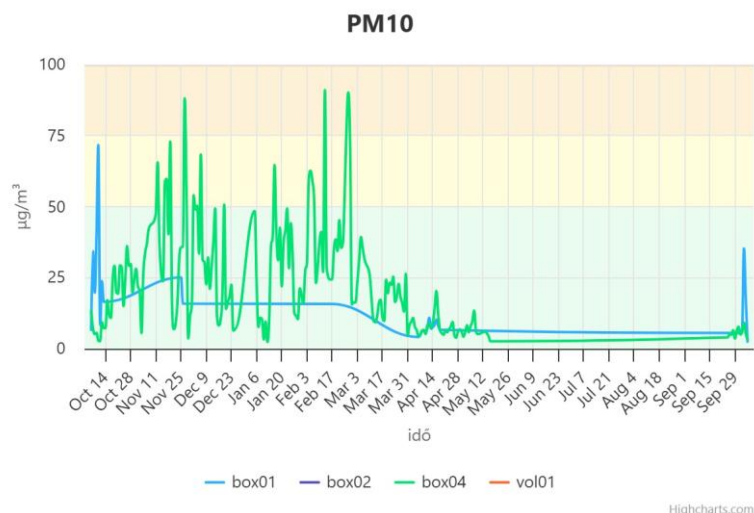

A többi eredményt a következő felületen lehet folyamatosan nyomon követni: <https://smartonvasar.github.io/levego>


A lakossági fűtés továbbra is szezonális kihívást jelent Martonvásár számára, mivel a téli hónapokban – elsősorban a szilárd tüzelésű berendezések használata miatt – időszakosan megemelkedhet a PM₁₀ és PM_{2.5} szállópor koncentráció, különösen szélcsendes időszakokban. Az elmúlt fűtési szezon tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre többen használják szilárd tüzelésű berendezéseket, részben kényszerűségből, részben takarékosági megfontolások miatt, és a megnövekedett energiaárak következtében előfordul a nem megfelelő tüzelőanyagok – például nedves fa, hulladékfa vagy egyéb égésre alkalmatlan anyagok – alkalmazása. A helytelen tüzelési szokások, valamint a műanyagok és más veszélyes anyagok égetése jelentős levegőszennyezést okozhat és egészségügyi kockázatot hordoz, ezért a város fokozott figyelmet fordít a lakosság tájékoztatására és szemléletformálására, a helyes fűtési módszerekről és az égetési szabályokról pedig folyamatosan informálja a lakókat a közösségi felületeken, plakátokon és a helyi sajtóban. Az elmúlt időszak önkormányzati fejlesztéseinek, a korábban és az újonnan telepített napelemeknek köszönhetően kb. 83 tonna szén-dioxid kibocsátási egyenértékű üvegházhatású gázzal kevesebbet bocsátottunk ki. Ez kb. 10-13 hektár erdős terület szén-dioxid megkötő képességének felel meg.

Kedvezőtlen szélirány esetén tapasztalható településünkön a százhalombattai kőolaj-finomító felől érkező levegő kellemetlen szaghatása, valamint hasonló probléma merül fel a helyi aszfaltkeverő üzem kapcsán is. A kőolaj-finomítónál az elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok eredményeként csökkent a szaghatás. A vállalatnál az elmúlt időszakban rendszeres tájékoztatást kapunk a várható karbantartási időszakról, melyet az önkormányzat a közösségi média felületein is megoszt a lakossággal.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Aerobiológiai Hálózata évente 32 allergén növényfaj és két gyakori penészgomba pollenjét méri februártól október végéig, és az eredményeket folyamatosan közzéteszik. Magyarországon a legfőbb allergén a parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), melynek virágzása augusztus elejétől szeptember végéig tart, és pollenkoncentrációja helyenként elérheti a tüneteket okozó szintet. Martonvásáron a Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. több ütemben végzi a parlagfű irtását a közterületeken és beruházási területeken a virágzás megkezdése előtt, a lakosságot pedig folyamatosan tájékoztatják az irtás időpontjairól és a helyes eljárásokról. Az alább látható ábra a leggyakoribb allergénizáló növényeket szemlélteti.



A légszennyezettség aktuális állapota országosan: Székesfehérvár- kiváló állapotú levegő (Letöltés dátuma: 2025.10.06., Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat)

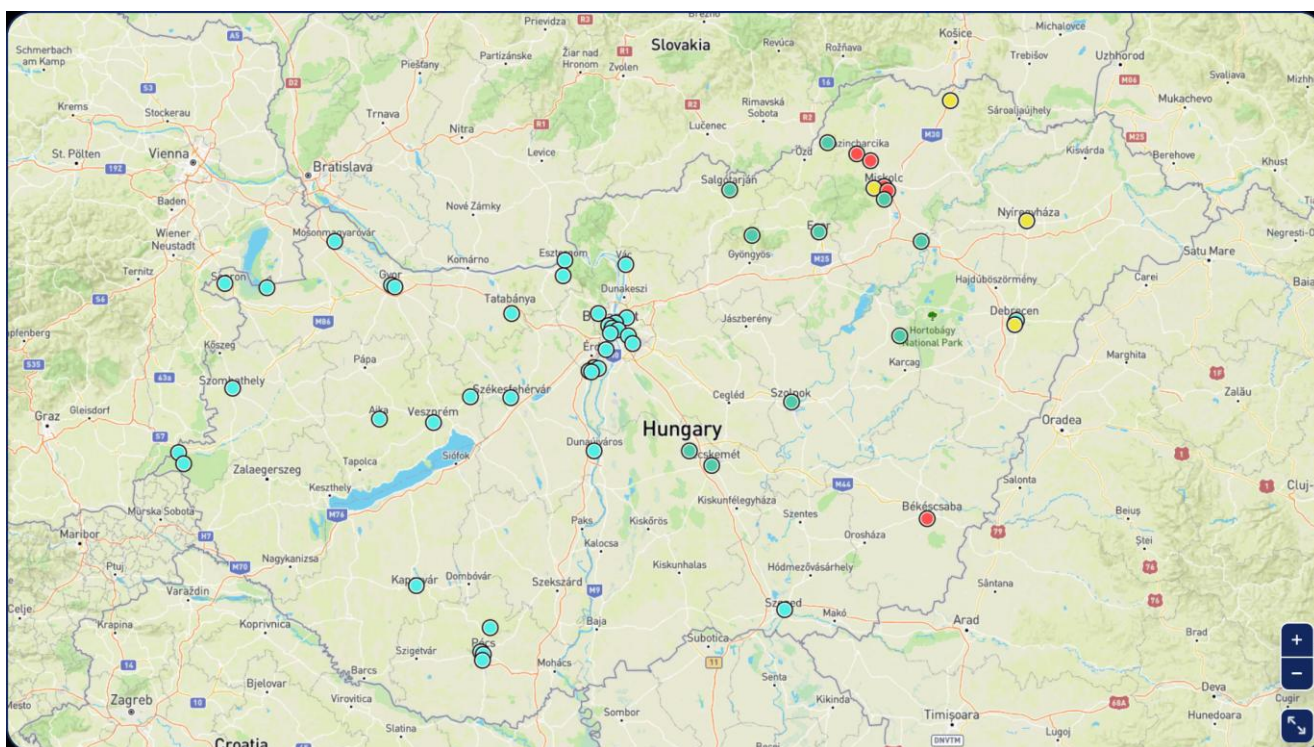

Hulladékkezelés

2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi. A koncesszióval egy kézbe került a hazai hulladékgazdálkodás, amelynek célja egy új, országosan egységes, kiszámítható hulladékgazdálkodás megteremtése.

A közszolgáltatás keretében végzett begyűjtési, szállítási és átvételi szolgáltatásokat, illetve azok adminisztrációját a Területi Szolgáltatók végzik, Martonvásár vonatkozásában az alvállalkozó továbbra is a Depónia Nonprofit Kft.

Visszaválthatóvá váltak a Magyarországon forgalomba kerülő fém, műanyag és üveg italcsomagok - maximum 3 literes kiserelésig. A 400m² feletti üzleteknél kötelezővé vált a visszaváltó automaták telepítése, vagy lehetőséget kell biztosítaniuk a csomagolás személyes átvételére, és a visszaváltási díj visszatérítésére (levásárolható kupon formájában). Martonvásáron a COOP és a SPAR üzletekben van lehetőség a visszaváltásra, ami sajnos nem minden esetben megy zökkenőmentesen. A vissza nem váltható üvegeket a MVK NKft. kéthetente begyűjti a telephelyén és azt továbbadja a szolgáltatónak.



A szolgáltató a zöldhulladék gyűjtését évi nyolc alkalommal külön térítési díj nélkül vállalja, de ezen mennyiségen felül már külön kell megváltani a zsákokra ragasztandó matricát. Az eltolódó évszakok következtében lakossági igény merült fel az utolsó zöldhulladék elszállítási napjának decemberig történő kitolására, továbbá a karácsony utáni fenyőfa elszállítással együtt történő zöldhulladék elvitelére is.

A közterületek tisztán tartására és megtisztítására nagy figyelmet fordít az önkormányzat, de ezen a téren a folyamatos erőfeszítések ellenére a szemetelés és az illegális hulladéklerakás továbbra is jelen van. Ugyan a hulladékok lerakása a város egész területén tilos, a félreeső, elhagyatott területek gyakran mégis illegális szemétkerakóként funkcionálnak. Ilyen helyek elsősorban a 7-es főútról nyíló kisebb bekötőutak, ahol még az út menti növényzet is megfelelő takarásként szolgál. Ennek visszaszorítására több helyen kihelyezésre kerültek figyelemfelhívó táblák. Az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége az engedély nélkül elhelyezett hulladékok elszállíttatása a befogadásra alkalmas helyre, amennyiben az elkövető személye nem deríthető fel. Ezzel összefüggésben a települési környezet tisztaságának biztosítása egyre nagyobb költségeket ró az önkormányzatra. Ezen a téren folyamatos a tennivaló, mely során az önkormányzat számít a civil szervezetek és a lakosság segítségére is. Fontos feladat a szemléletformálás, melyet már az óvodában és az iskolában el kell kezdeni.

Az évenkénti egy-egy, a közszolgáltatási díjból finanszírozott lomtalanítás közti időszakban problémát jelent a lakosságnak a kisebb mennyiségű, nem kommunális hulladékok elhelyezése a hulladékudvarok hiánya miatt. Eddig szinte megoldhatatlan volt a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok teljes körű helyi kezelése is. Ebben most már segítséget jelent a 2023. nyarán a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Uniós és hazai forrásból megvalósult hulladékudvarok megnyitása. Közelünkben Gárdonyban és Székesfehérváron létesült ilyen intézmény.

Az önkormányzat rendszeresen elektronikai hulladékgyűjtést is szervez. A lejárt szavatosságú, felesleges gyógyszereinket a gyógyszerértár fogadja. A papírhulladék gyűjtését az iskola az elmúlt tanévben megszervezte, annak ellenére, hogy az abból befolyó összeg sajnos igen csekély mértékű. Az életmódban bekövetkezett változások miatt sokkal több háztartási hulladék keletkezik, mint korábban (pl. ásványvizet, üdítő flakonok, különböző csomagolóanyagok). Figyeljünk vásárláskor a csomagolóanyagokra, ha lehet, ne kérjünk nylon zacskót, szatyrot, vigyünk kosarat, textil táskát magunkkal.

2025 hulladéknaptár- Martonvásár:



Hulladéknaptár - Martonvásár



2025/2. félévi hulladéknaptár - Martonvásár



- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.**
Elhelyezhető hulladékok: lásd a lentebb ábrák szerint.
- Zöldhulladék gyűjtés:**
Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: Az ingatlanoknál keletkező fűlevél, fűnyesedék, gyom zsákolva, galtyák, ágak kötéskéve max. 1 m hosszúságig, max. 5 cm átmérőig helyezhetők ki.
A januári zöldhulladékgyűjtés során kizárólag a díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól mentes fenyőfákat szállítjuk el.
- Lomtalanítás**
A lomtalanítási igényt elsődlegesen honlapunkon, a www.vhg.hu/ldopontfojlas menüpont alatt tudja jelezni, vagy az info@vhg.hu címen, ill. a +36-22-579-185 telefonon.
- Hulladékdudvarek**
A hulladékdudvarekban ingyenesen elhelyezhető hulladékok típusáról, mennyiségéről, és a hulladékdudvarek nyitva tartásáról a <https://mohu.hu/hu/hulladekudvarek> honlapon érhető el az információ.

2025. 1. féléves gyűjtési napok

Település	Hulladék típusa:	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Martonvásár	szelektív	9, 23	6, 20	6, 20	3, 17	1, 15, 29	12, 26
	zöldhulladék	17, 31	-	28	11, 25	9, 23	6, 20

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉSI NAP: SZERDA
Áthelyezéssel érintett napok: Január 1. (újév) helyett Január 3. (péntek)
Kérjük, a hulladékokat a szállítási napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé sziveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza.

Szolgáltató elérhetősége: VHG Nonprofit Kft.
Cím: 2484 Gárdonyi, Mester u. 2.
Honlap: www.vhg.hu
Telefon: +36-22-579-185
E-mail: info@vhg.hu
Ügyfélfogadás: Hé 8-12 SZ: 7-19 P: 8-12

Anyag	Szelektív gyűjtés	Fém	Műanyag
Papír	☒ Szelektív gyűjtés ☒ Helyettesítő: szervesanyagok ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok)	☒ Szelektív gyűjtés ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok)	☒ Szelektív gyűjtés ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok) ☒ Helyettesítő: (pl. szervesanyagok)

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:
Papír: hullámkarton összehajtogatva, kartondoboz (pl. élelmiszer, kozmetikum doboza, cipődoboz), reklám- és egyéb újság, szórólap, csomagolóanyag, nyomtatópapír, tájékoztató, füzet, könyv.
Műanyag: műanyag PET-paletta, tejtermékek kisbottai pohara, tégelyei, kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, tégelyei, tisztító- és mosószerek csomagolásai, fólia, habosított fólia, műanyag kupakok, élelmiszerek műanyag csomagolása, tejes és üdítőstöbbetű italok karton.
Fém: fém italdoboz, konzervdoboz, fémkukák.

Zöldhulladék gyűjtés:
Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: Az ingatlanoknál keletkező fűlevél, fűnyesedék, gyom zsákolva, galtyák, ágak kötéskéve max. 1 m hosszúságig, max. 5 cm átmérőig helyezhetők ki.
A januári zöldhulladékgyűjtés során kizárólag a díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól mentes fenyőfákat szállítjuk el.

Lomtalanítás
A lomtalanítási igényt elsődlegesen honlapunkon, a www.vhg.hu/ldopontfojlas menüpont alatt tudja jelezni, vagy az info@vhg.hu címen, ill. a +36-22-579-185 telefonon.
Hulladékdudvarek
A hulladékdudvarekban ingyenesen elhelyezhető hulladékok típusáról, mennyiségéről, és a hulladékdudvarek nyitva tartásáról a <https://mohu.hu/hu/hulladekudvarek> címen érhető el az információ.

Település	Hulladék típusa:	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Martonvásár	szelektív	10, 24	7, 21	4, 18	2, 16, 30	13, 27	11, 30
	zöldhulladék	4, 18	1, 15, 29	12, 26	10, 24	7, 21	5

Vegyes hulladékgyűjtési nap: SZERDA
Kérjük, a hulladékokat a szállítási napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé jól láthatóan, az útpadkától max. 40 cm-re sziveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza.

Szolgáltató elérhetősége:
VHG Nonprofit Kft.
Cím: 2484 Gárdonyi, Mester u. 2.
Honlap: www.vhg.hu
Telefon: +36-22-579-185
E-mail: info@vhg.hu
Ügyfélfogadás: Hé 8-12 SZ: 7-19 P: 8-12

Ivóvízellátás

A különféle célú és mértékű vízhasználatok, a keletkező szennyvizek kezelése, környezetben történő elhelyezése/kibocsátása jelentősen befolyásolják a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét, állapotát. Emellett a mezőgazdasági tevékenység (műtrágyázás, állattartás és trágyakezelés) is jelentősen terhelő lehet (helyenként, esetenként szennyező).

A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága – a szőlőhegyi ingatlanok egy részének kivételével - teljes körű, az ellátást a Fejérvíz Zrt. biztosítja. A szolgáltatott ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet szabályozza, amely 57 vízminőségi jellemző felső határértékét rögzíti. A Fejérvíz Zrt. tájékoztatása alapján a kétféle mikrobiológiai paraméter határértéke nulla, vagyis a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai szempontból nem lehet kifogásolható. A 29féle kémiai paraméternél a víz akkor tekinthető kifogástalan minőségűnek, ha a vizsgálati jellemzők nem haladják meg a jogszabályban rögzített határértéket. A 25féle indikátorparaméter elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja, a határérték-túllépés itt nem jár egészségkárosító hatással, de a víz ilyenkor kifogásolható minőségűnek tekinthető. A kémiai és indikátorparaméterek a víz természeti adottságaitól függenek, és tisztítással javíthatók. Az ivóvíz minőségét javító beruházások megvalósítása a közműtulajdonos önkormányzat feladata, melyhez a szolgáltató szakmai segítséget nyújt.

A szolgáltatott ivóvizet a Fejérvíz Zrt. folyamatosan vizsgálja az akkreditált laboratóriumában, valamint az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) is végez kontrollvizsgálatokat.

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében az ideiglenes beavatkozások és hálózati rekonstrukciós munkák mellett új kút kialakítása is szükségessé vált, mely az Orbánhegyi utca elején a tavalyi évben megvalósult, ennek hálózatra kötése megtörtént.

Erdőhát, valamint Kismarton vízhálózata esetében mindenképpen szükséges volt a teljes mértékű felújítás, modernizálás. Ennek megvalósítása a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség - Javító programja” KEHOP-2.1.2.-15-2017-00014 azonosítószámú pályázat révén történik meg.

A beruházás keretében új ivóvíz-gerincvezeték, új vízmű épület és vastalanító berendezés került kiépítésre. A meglévő kutak megújítása folyamatban van. Az Erdőhát és Kismartonban lévő víztornyok felújítása is megtörtént, a martonvásári víztorony belső felújítása a hálózatra termeléskor lesz esedékes. A három hónapos próbaüzem várhatóan még ez év őszén megkezdődik.

IVÓVÍZ-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

vízminőségi adatok megjelenítése fogyasztási hely címe alapján

Mintavételi hely: **2462 Martonvásár, fcs. Budai u. 13. (PMH, teakonya) - kifolyatással** Kémia, Bakteriológia

Komponens	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmény	Mintavétel dátuma	Információk, teendők
Ammónium	mg/l	0,5	0,06	2025.04.14.	
Mangán	µg/l	50	15	2025.04.14.	
Nitrit	mg/l	0,5	<0,02	2025.04.14.	
pH		9,5	7,5	2025.04.14.	
Vas	µg/l	200	<40	2025.04.14.	
Vez.kép.	µS/cm	2500	760	2025.04.14.	
Coliformszám.	/100 ml	0	0	2025.05.19.	
Enterococcusok	/100 ml	0	0	2025.04.14.	
Telepszám 22°C-on	/1 ml	190	14	2025.05.19.	

IVÓVÍZ-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

vízminőségi adatok megjelenítése fogyasztási hely címe alapján

Mintavételi hely: **2462 Martonvásár-Erdőhát, kk. Kuti A. u. 17. 8/a.** Kémia, Baktériológia

Komponens	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmény	Mintavétel dátuma	Információk, teendők
Ammónium	mg/l	0,5	<0,05	2025.06.16.	
Mangán	µg/l	50	25	2025.06.16.	
Nitrát	mg/l	50	3,8	2025.06.16.	
Nitrit	mg/l	0,5	<0,02	2025.06.16.	
pH		9,5	7,6	2025.03.18.	
Vas	µg/l	200	52	2025.06.16.	
Vez.kép.	µS/cm	2500	763	2025.03.18.	
Clostridium perfringens száma	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Coliformszám.	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Enterococcusok	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Pseudomonas aeruginosa	/100 ml	0	0	2025.06.16.	
Telepszám 22°C-on	/1 ml	200	78	2025.06.24.	
Telepszám 37°C-on	/1 ml	80	41	2025.06.24.	

IVÓVÍZ-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

vízminőségi adatok megjelenítése fogyasztási hely címe alapján

Mintavételi hely: **2462 Martonvásár-Kismarton, kk. Gyulai Gy. u. 3/2.** Kémia, Baktériológia

Komponens	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmény	Mintavétel dátuma	Információk, teendők
Ammónium	mg/l	0,5	<0,05	2025.06.16.	
Mangán	µg/l	50	10	2025.06.16.	
Nitrát	mg/l	50	4,8	2025.06.16.	
Nitrit	mg/l	0,5	<0,02	2025.06.16.	
pH		9,5	7,7	2025.06.16.	
Vas	µg/l	200	200	2025.06.16.	
Vez.kép.	µS/cm	2500	719	2025.06.16.	
Clostridium perfringens száma	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Coliformszám.	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Enterococcusok	/100 ml	0	0	2025.06.30.	

Pseudomonas aeruginosa	/100 ml	0	0	2025.06.30.	
Telepszám 22°C-on	/1 ml	200	86	2025.06.16.	
Clostridium perfringens száma	/100 ml	0	0	2025.06.30.	

Csapadékvíz elvezetés

A településen a csapadékvíz elvezetése nagyrészt megoldott. A vízelvezető árkok megfelelő karbantartására, valamint a gépkocsi beállóknál található átereszek tisztán tartására, a megfelelő átbocsátó keresztmetszet kialakítására és fenntartására, folyamatosan ügyelni kell. Ezen feladat az ingatlan tulajdonosát, használóját terheli.

Csapadékvíz elvezetés szempontjából leginkább gondot jelentő utcák vonatkozásában - a Szent László utca egyes részei *(főleg az iskolától a Jókai Mór utcáig terjedő szakasz és a túloldalon az idősek otthonától a patakba vezető árokig húzódó rész)*, a Brunszvik utca Rendőrség és Dreher utca közötti szakasza, a Kinizsi utca és a Hunyadi utca *(Kinizsi utca - Vasút utca közötti szakasz)*, valamint a Malom utca – a kivitelezési munkák a tavalyi évben befejeződtek.

A jövőben nagyobb gondot kell fordítani ennek az ellenőrzésére is, mivel az évek során csak romlott a helyzet és az önkormányzat számára egyre nagyobb problémát jelentenek az esőzésekkel előforduló kiöntések, melyhez az ingatlantulajdonosok, használók karbantartási kötelezettségének elmulasztása nagyban hozzájárul.

A tavalyi évtől indult ellenőrzési terv részét képezi az árkok és átereszek karbantartásának helyszíni ellenőrzése, melynek eredményeként valamelyest javult a település csapadékvíz elvezetése.

Régóta tervben van a vízkár elhárítási terv elkészítése, de ennek megvalósítása még nem történt meg.


Szennyvízkezelés

A szennyvíz-hálózatra való rákötési arány egyre kedvezőbb, de törekedni kell a lehetséges maximum elérésére. A még derítővel működő ingatlanok esetében, ahol a rákötés lehetősége egyébként biztosított, környezetterhelési díjat kell fizetni. A műszaki okok miatt ez idáig rákötni nem tudó ingatlanok esetében a műszaki megoldások mielőbbi kidolgozására, az ezzel kapcsolatos egyeztetések szolgáltatóval történő mielőbbi lefolytatására van szükség. Ott, ahol szennyvíz keletkezik, és a műszaki rendelkezésre állás nem biztosított, kötelező igénybe venni a szippantott szennyvízszállítási közszolgáltatást. Az igénybevétel azonban nincs arányban az elfogyasztott vízzel, amelynek az oka vélhetően az, hogy a házi gyűjtőaknak szikkasztó rendszerűek, vagy nem rendelkeznek megfelelő vízzárósággal.

A folyékony hulladék összegyűjtését 2023. október 1. napjától a Depo Cargo Hungary Kft. végzi, velük a szerződést 2027. szeptember 30. napjáig meghosszabbítottuk.

A ráckeresztúri szennyvíztisztító telepre érkező kommunális szennyvíz mennyisége a rákötésekkel folyamatosan nő, a szippantott szennyvíz beszállítása minimális, gyakorlatilag a telep működését nem befolyásolja. A szennyvíztelep a vízminőségi előírásokat teljesíti, üzembiztonsága megfelelő. A telep vészüzemi energiaellátásának biztosítására dízel áramfejlesztő rendelkezésre áll.


Szennyvízcsatorna hálózat Martonvásáron (E-közműből letöltve: 2025.10.06.):

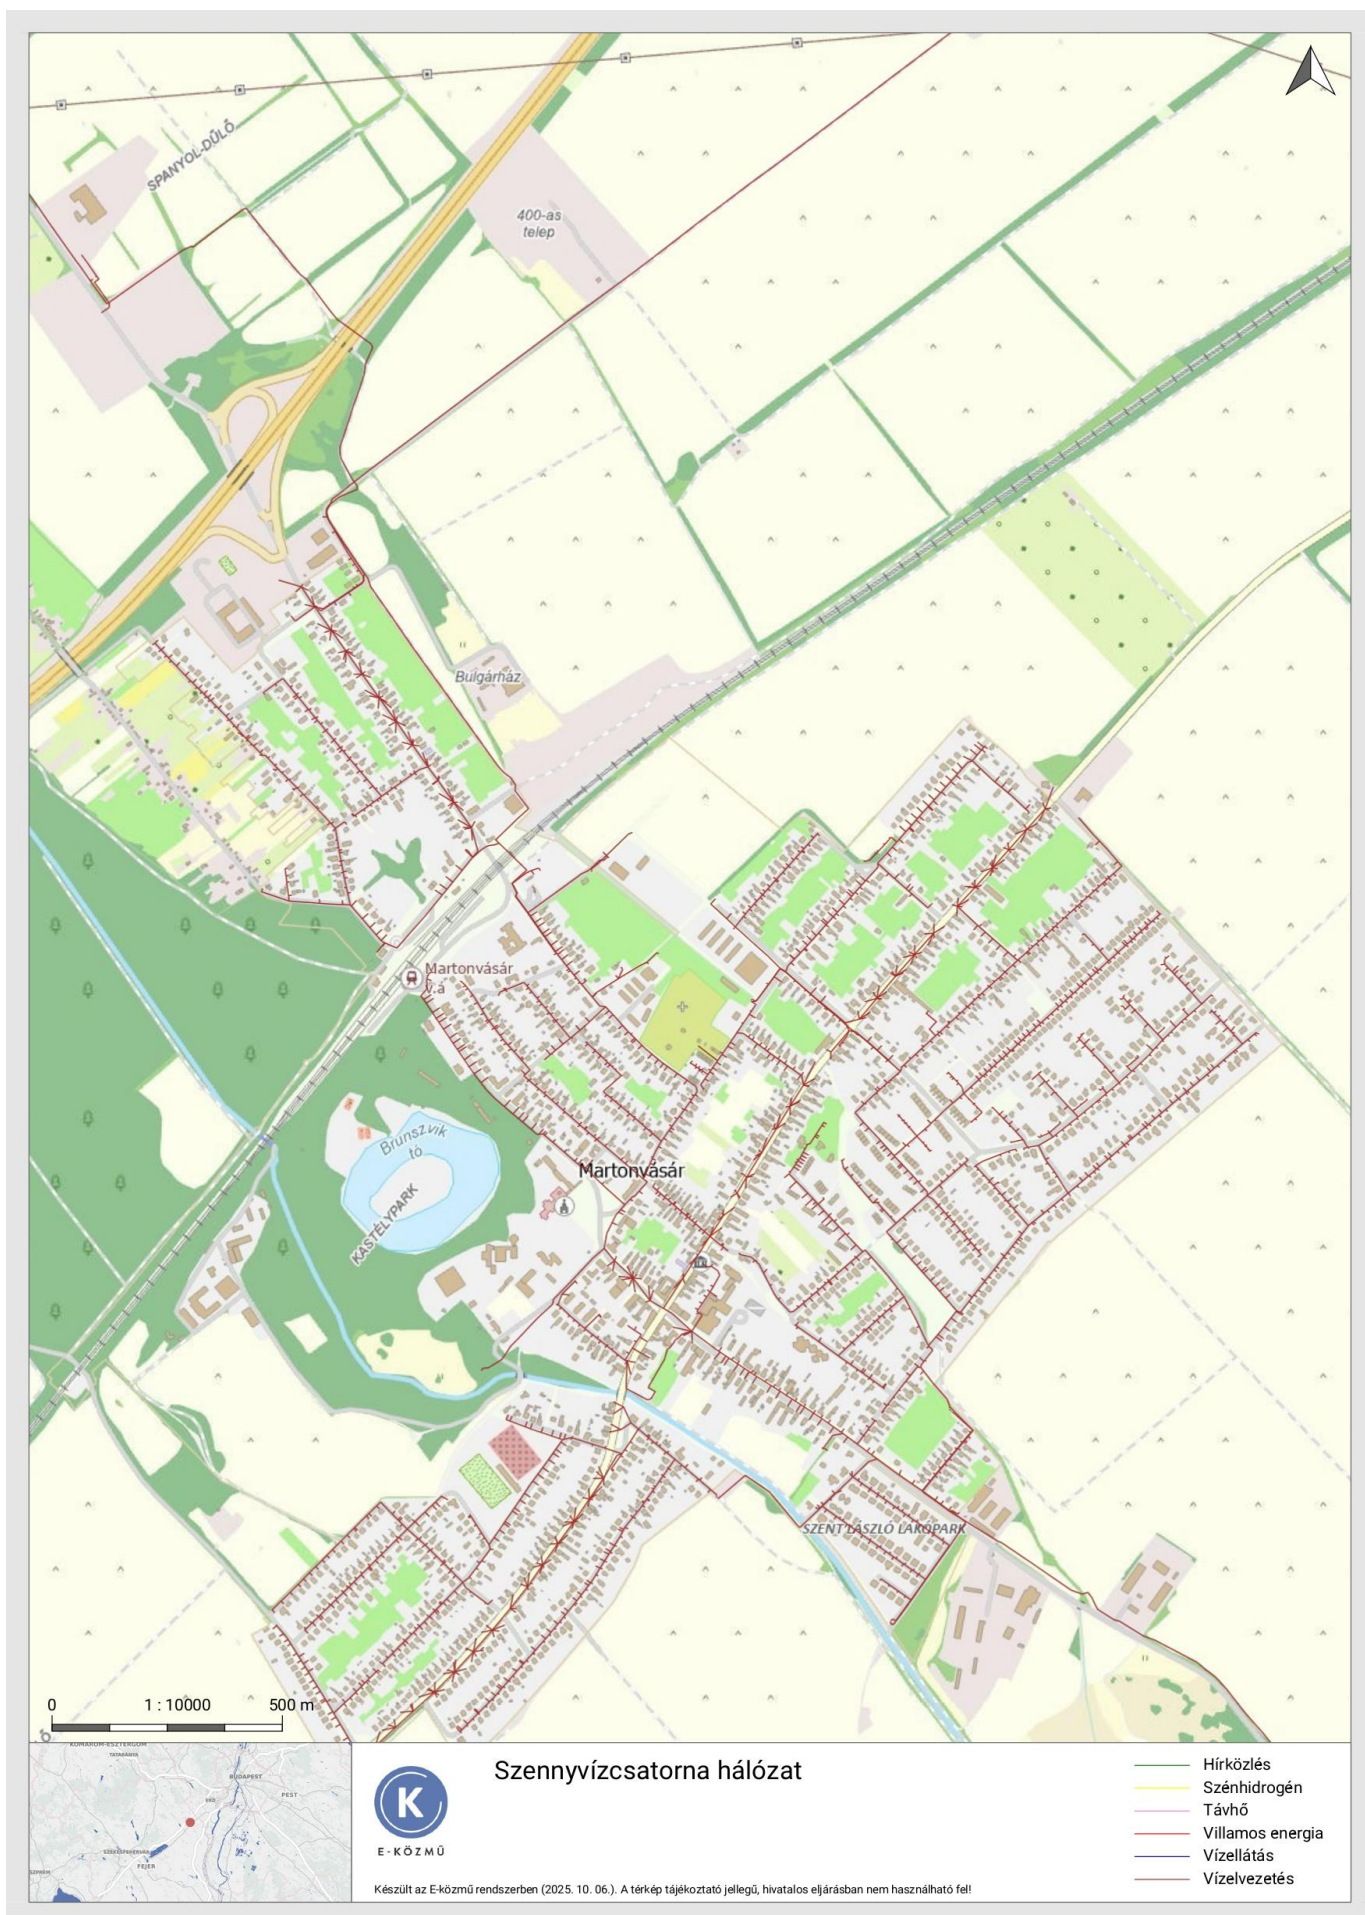

Zöldterület gazdálkodás

Martonvásár és környéke kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség zöldfelületi arculatát meghatározza a város körüli nagy kiterjedésű mezőgazdasági terület és a település belterületén található, országos természetvédelmi terület, a kastélypark (Martonvásári-park természetvédelmi terület). A település kondicionálásában fontos szerepet játszanak a belterületi zöldfelületek, amelyek alapvetően rendezettek. A családi házas övezeten belüli területek is magas zöldfelületi részaránnyal rendelkeznek. A Brunszvik-kastély és zöld környezete városképi szempontból is jelentős. Az önkormányzati területek gondozását a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. Az összes belterületi zöldfelület cca. 170 000 m².

Térkép Martonvásár zöldterületeiről (Open Street Map, letöltés-2025.10.06.):

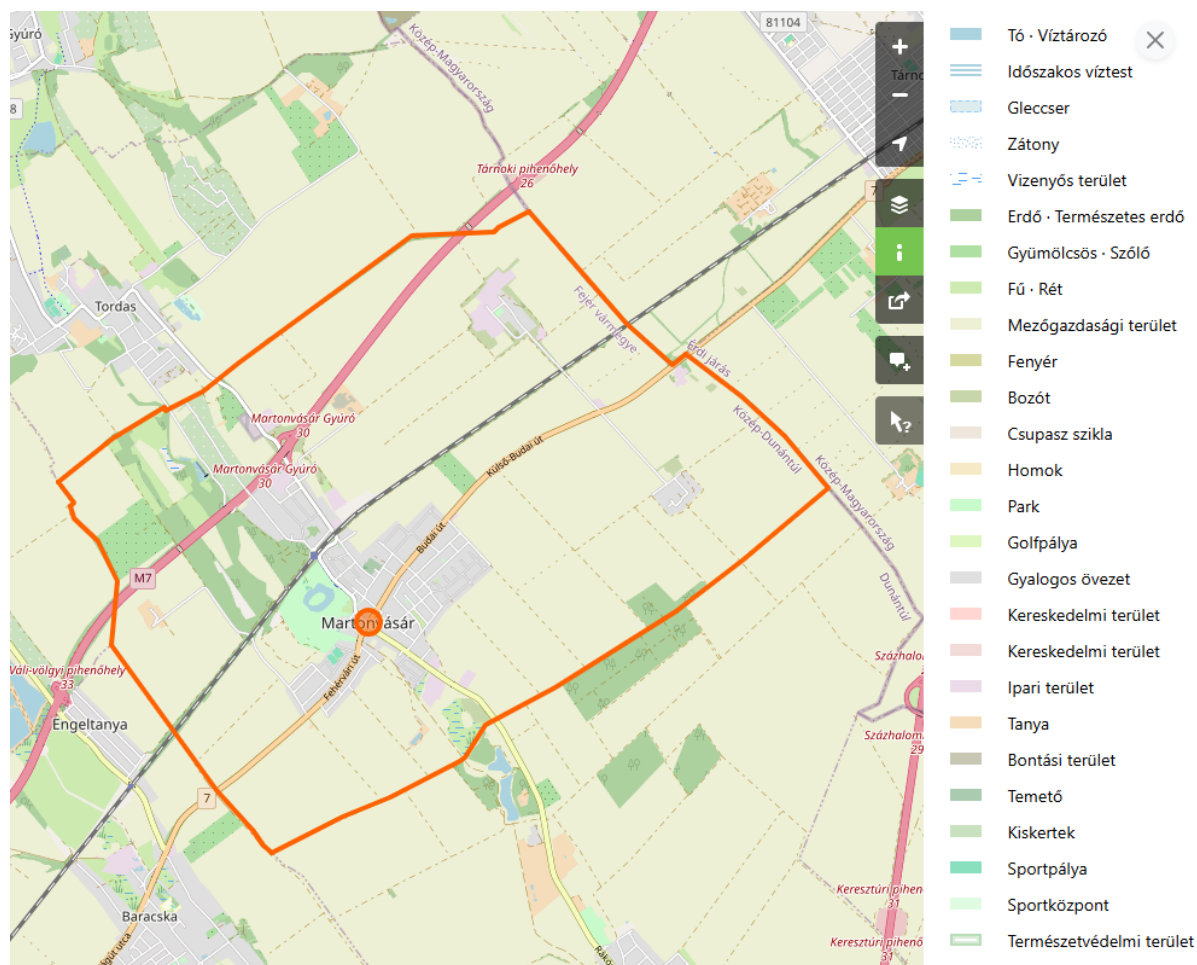

Az egészség és a környezet összefüggései

Az ember és környezete szoros kölcsönhatásban áll, és a környezeti károsodások legtöbbször az emberi egészségre is kihatnak. Martonvásáron a környezeti elemek állapota kedvező: a lakosság ellenőrzött, jó minőségű ivóvizet fogyaszthat, a keletkező szennyvizet megfelelően tisztítják, és a teljes település bevonásra került a szervezett kommunális hulladékgyűjtésbe és szállításba. A város területén nincs olyan ipari üzem, amely jelentősebb mértékben terhelné a levegőt, a vezetékes földgáz széleskörű használata pedig hozzájárul ahhoz, hogy a fűtési időszakban sem jelentős a levegő por- és koromtartalma. Mindezeknek köszönhetően Martonvásár környezeti állapota országos összehasonlításban kedvező, ami a lakosság egészségét és életminőségét is támogatja.

